


STOGO NUOTEKŲ IR PERTEKLIO DRENAŽAS

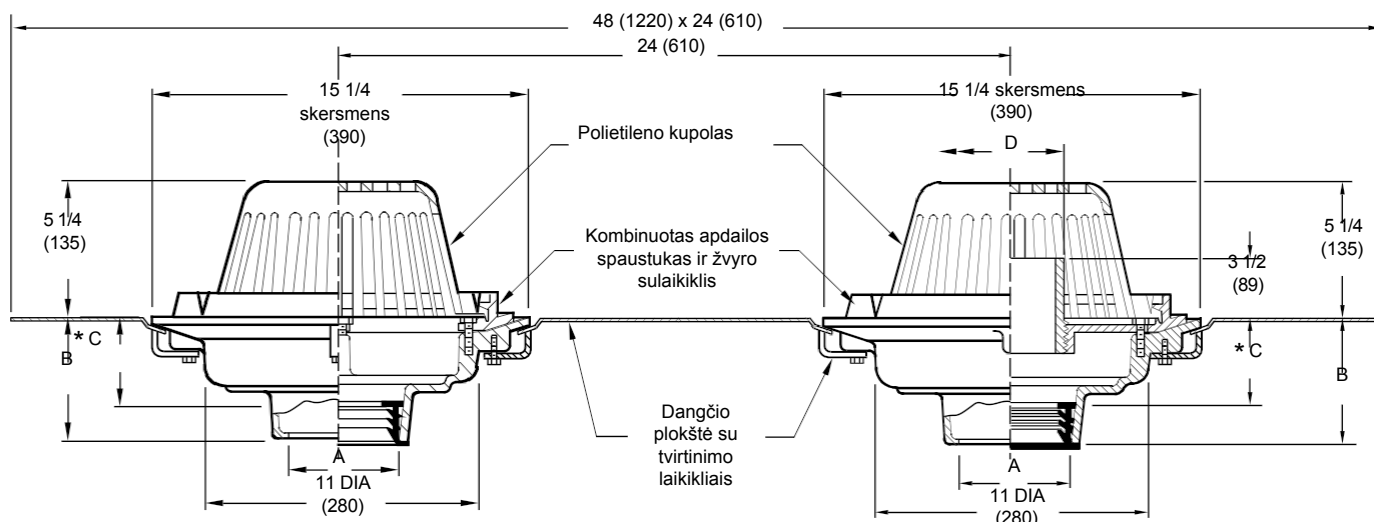

* **PASTABA:** Šis matmuo iki „Speedi-Set®“ tarpiklio vidinio stabdžio.

1800C.HERMETIZAVIMO IŠĖJIMAS

1800TIŠĖJIMAS SU SRIGELIU

1800YIŠĖJIMAS BE STUBURO

A DYDIS	B		* C	D Stovinis vamzdžio (Vamzdžio skersmuo)	Laisvasis plotas, kv. coliai (kv. cm)
	CAULK, NO-HUB, ir „SPEEDI-SET®“	SU SRIGELIAIS			
02(50), 03(75), 04(100)	5(125)	3 3/4(95)	3 3/4(95)	4(100)	102,5 (661)
05 (125), 06 (150)	5 (125)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	6(150)	102,5 (661)
08 (200) – 16 10 (250) – 16	6 (150)	5 VARIANTAI: 1 „Speedi-Set®“	N/A	Išorinis Užtvankos tipas	102,5(661) ▲ 122(787)

tik 02 (50), 03 (75) ir 04 (100)

▲ PASTABA: Kupolo aukštis yra 8 1/4" (210) (122,5 kv. colių laisvo ploto kupolui); jis paprastai gaminamas iš ketaus, o iš polietileno nėra siūlomas.

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDĖTIS:

„Duco“ ketaus korpusai su kombinuotu sandarinimo spausutuku ir žvyro sulaikikliu stogo nuotekų išleidimui bei kombinuotu sandarinimo spausutuku ir žvyro sulaikikliu su 3 1/2(89) aukščio įvadinio vandens užtvankos stoviniu vamzdžiu pertekėjimo nuotekomis. Pateikiama denio plokštė su tvirtinimo skyklėmis, pritaikyta abiem nuotekų išleidimams. Abiejuose nuotekų vamzdžiai aprūpinti polietileno gaubtais.

- ☐ dydžių modeliai
☐ LXH „Speedi-Set“ tik ypač didelio svorio 02 (50),
☐ 03 (75) ir 04 (100) colių dydžiai
☐ Išsiplėtimo jungtis (nurodyti pav. 1710)
☐ Pratęsimas (nurodyti aukštį) – E Antrinis
☐ sandarinimo spaustukas – C2
☐ (pratęsimams)
☐ Reguluojamas pratęsimas – AE
☐ Išorinis vandens sulaikymo žiedas
☐ – WD
☐ Nurodykite aukštį – WD02(50),
☐ -WD03(75) arba -WD04(100)
☐ Nuo vandalizmo apsaugotas
☐ kupolas – U 4" (102) aukščio
☐ nerūdijančio plieno perforuota
☐ žvyro apsauga – GG04

PASIRINKTINĖS MEDŽIAGOS:

Aliuminio kupolas – AD
 Ketaus kupolas – CID
 Cinkuotas ketaus kupolas – CIDG
 Cinkuotas ketaus korpusas ir
 apvadas – G
 Neapdorotas bronzinis kupolas – RBD
 Nerūdijancio plieno tinklelis
 virš kupolo – SSM

PASTABA: Skaičiai skliaustuose nurodyti milimetrais.

1800

M	7-12-24	Pasirinktinės veizsinės kėmai, variantai,	HS	CL	SVORIS	TŪRIS	SKAIČIAUS NUMERIS 1800
L	9-29-23	Pašalinta funkcija	HS	CL	SVARAI	KUBINIAI PĖDAL	
K	3-8-23	Pridėtas simbolis ® prie „Speedi-Set“	KK	CL			
J	3-2-22	Pridėta pastaba ir įtraukta į lentelę	KK	CL			
REV.	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS	CKD. BY			
			ISPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcijos sutrikimai – www.P65Warnings.ca.gov				