



SLĖGIO KRITIMU AKTYVUOJAMAS TRAP DEFENDER

TRAP-DEFENDER®

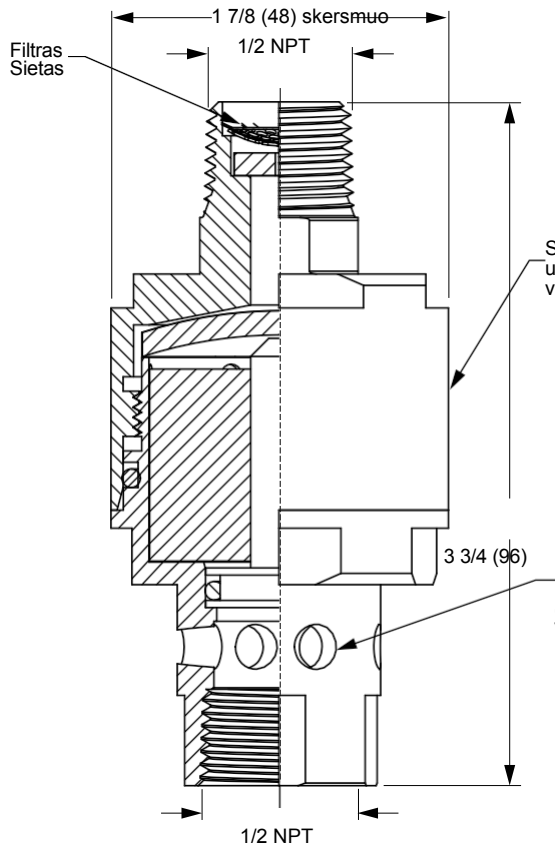

NPT ĮJIMAS/IŠJIMAS

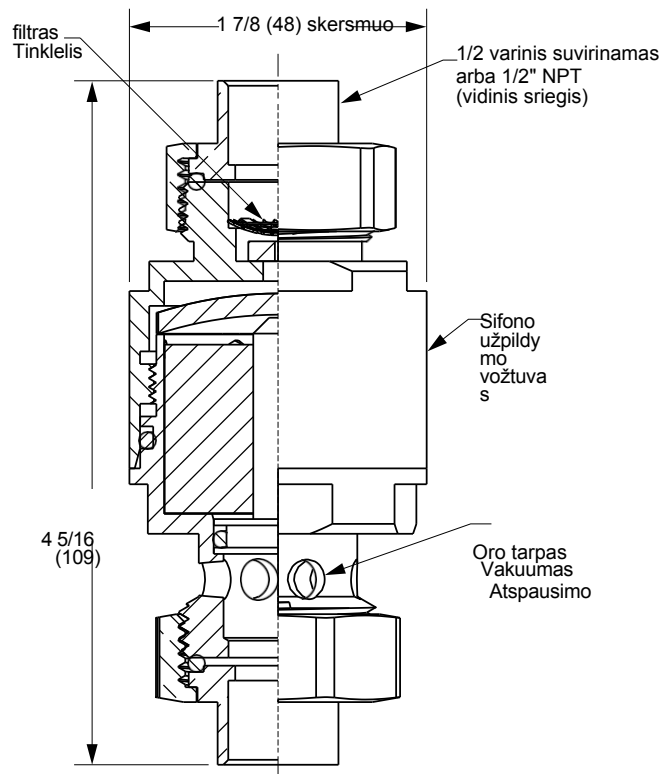

Pav. 2694-SW 1/2"
Sujungimas suvirinimu (pavaizduotas)
Pav. 2694-UN 1/2"
NPT jungtis
NPT ĮVADAS/IŠVADAS ARBA
1/2" VARINIS SUJUNGIMAS

ĮPRASTAI TIEKIAMA:

Bešvinis varis su 1/2"
NP NPT jungtis, kaip parodyta paveikslėlyje.

PADALINIMO ĮRENGINIAI

(žr. pateiktus dokumentus)
Pav. 2694DA
Pav. 2683

PASIRINKTINĖS MEDŽIAGOS:

nikeliu padengtos -

PASTABOS:

- Mažiausias slėgio kritimas 3 PSI – reaguoja į teigiamus arba neigiamus vandens slėgio pokyčius
- Darbinis slėgio diapazonas 20–80 PSIG (138–552 kPa)
- „Trap Seal Primer“ turi būti montuojamas ant šalto vandens linijoje, kurios vamzdžių skersmuo yra nuo 1/2" (13) iki 1 1/2" (38).
- Sujunkite litavimo jungtis, kol įtaisas išardytas siekiant išvengti elastomerų pažeidimų
- Matmenys nurodyti IAPMO R & T™ skaičiai skliaustuose nurodyti milimetrais.
- Surinkta ir išbandyta JAV

ISPĖJIMAS: TURI BŪTI ĮRENGTA PRIEINAMOJE VIETOJE.

2694 neturėtų būti veikiamas nuolatinių, didelių slėgio svyravimų

dėl siurblių ar kitos įrangos, galinčios sukelti tokius svyravimus.

PATENTO NR. 9,708,808



Įtraukta į ASSE 1018 sąrašą, byla Nr. 3437
ANT 143 NR. PLOMBOS

CSA B125.3



ATITINKA ŠVINO REIKALAVIMUS
VANDENTIEKIO ĮSTATYMAS
ASSE 1018 „SERTIFIKUOTA“


BYLOS NR. 8477
(NSF/ANSI/CAN 372)

2694

N M L K	7-29-24 6-5-24 2021 m. lapkričio 11	Pridėta /CAN Pakeista Pridėtos nuorodos Patikslintos pastabos	HS HS KK MW	CL CL JM CL	SVORIS SVARAI	TŪRIS KUBINIAIS PĖDAIS	PAVYZDŽIO NUMERIS 2694
REV.	DATA	APRAŠYMAS		CKD. AUTORIUS			



ISPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

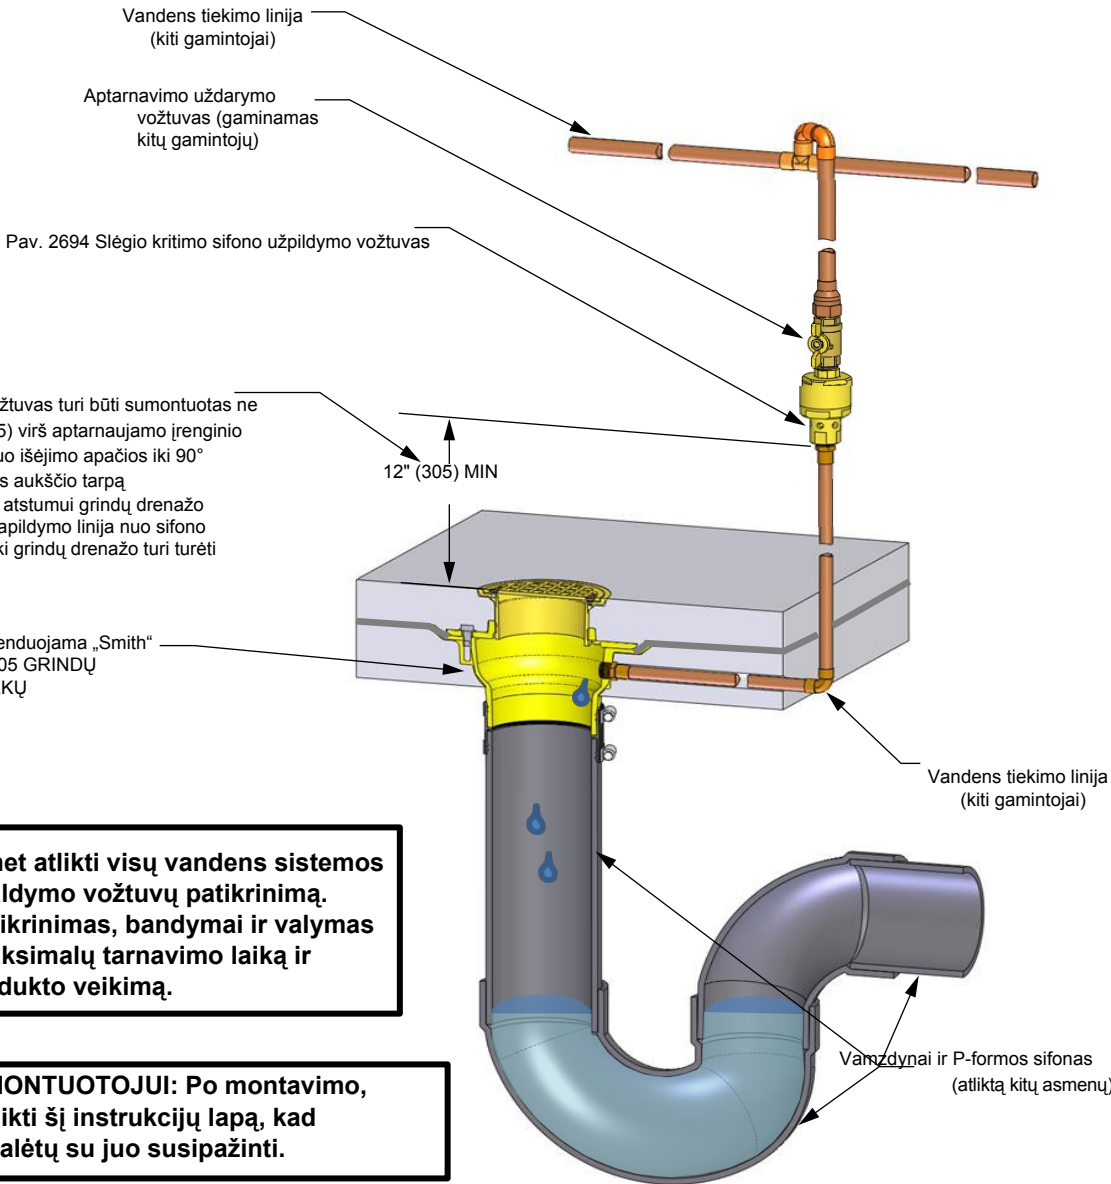F	 SMITH FLUID CONTROLS®		JAY R. SMITH MFG. CO.® MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS PASTO DEŽIŲTĖ 3237 MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV) TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com		VIETA			
	MONTAVIMO INSTRUKCIJOS							
	Fig. 2694 sifono užpildymo įtaisas turi būti prijungtas tik prie 1/2(13) – 1 1/2"(38) skersmens šalto vandens vamzdžio. Nemontuokite šio įtaiso tik geriamojo vandens fontanui tiekiančiame šalto vandens vamzdyje. Šie įtaisai turi būti montuojami vertikaliai, kaip parodyta paveikslėlyje, prijungti prie T-formos jungties tiekimo linijoje, vedančioje į dažnai naudojamą santechnikos įrenginį, arba tiekimo linijos gale, ir turi būti prieinami techninei priežiūrai. Prieš montuojant 2694 pav. įrenginį, būtina praplauti liniją, kad būtų pašalinti nešvarumai ir nuosėdos, galintys užteršti sifono užpildymo įtaiso vidines dalis. Sifono užpildymo įtaiso vožtuvas turi būti sumontuotas ne mažiau kaip 12" (305) virš aptarnaujamo įrenginio užtvindymo lygio. Prieš naudojant 90° alkūnę, nuo išėjimo apačios turi būti ne mažiau kaip 12" (305). Kiekvienam 20 pėdų grindų nuotekų papildymo linijos atstumui numatykite vienos pėdos aukščio pakilimą. Papildymo linija nuo sifono užpildymo įtaiso iki grindų nuotekų išleidimo angos turi turėti nuolatinį nuolydį. Atkreipkite dėmesį į srauto rodyklės kryptį ant sifono užpildymo įtaiso etiketės. Maksimalus tiekimo slėgis – 80 psi. Pastaba: Norint aktyvuoti nustatytą vandens kiekio tiekimą į grindų nuotekų sifoną, per vožtuvą turi būti 3 psi (34 kPa) slėgio kritimas. Jei tiekimo slėgis yra mažesnis nei 20 psi arba didesnis nei 80 psi, kreipkitės į gamintoją. Mažiausias išleidimo greitis yra 0,10 ml per slėgio kritimą. PASTABA: Nemonetuokite ant bakinio tipo vandens šildytuvo tiekimo linijos dėl nepakankamo slėgio kritimo arba ant linijos, kuria teka karštas vanduo.							
								
Būtina kasmet atlikti visų vandens sistemos saugos ir valdymo vožtuvų patikrinimą. Reguliarus tikrinimas, bandymai ir valymas užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir tinkamą produkto veikimą.								
DĖMESIO, MONTUOTOJUI: Po montavimo, prašome palikti šį instrukcijų lapą, kad gyventojai galėtų su juo susipažinti.								
Paveikslo numeris	F	2-10-25	Pridėtos patikslintos instrukcijos. Pastaba: BS pakeista į INST Pataisytos instrukcijos	HS	CL	SVORIS SVARAI	TŪRIS KUBINIAIS PĖDAIS	PIEŠINIO NUMERIS
	D	11-4-24		HS	CL			
	C	7-18-23		HS	CL			2694INST
		7-31-20		MW	CL			
REV.	DATA		APRAŠYMAS		CKD. AUTORIUS			



ISPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov