


BENDROS PASKIRTIES STOGO NUOTEKŲ DRENAŽAS

ŽEMO PROFILIO KUPOLAS

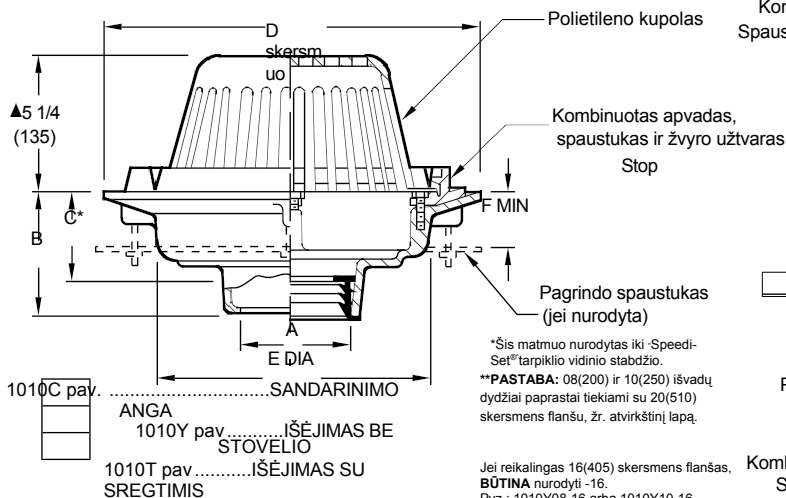

rekomenduojamas angos skersmuo

išėjimas dydis	su priesaga „R“	be priesaga-R
02(50), 03(75), 04(100) 05(125), 06(150)	17(430) DIA	14(355) DIA
**08(200)-16, **10(250)-16	17 (430) DIA	14 3/4 (375) DIA

A DYD S	B (APATINIS IŠĖJIMAS)						ŠONINIS IŠĖJIMAS			Laisvas plotas, kv. coliai (SQ CM)
	HERMETIKAS, BE STOVĖLIO IR "SPEEDI-SET"	SU SRIGELIU	C	D SKERS MUO	E DIA	F MIN	G	H	J	
02(50)	5 (125)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	15 1/4 (390)	11 (280)	1 1/8 (29)	4 3/4 (120)	6 (150)	10 (254)	102,5 (661)
03(75)	5 (125)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	15 1/4 (390)	11 (280)	1 1/8 (29)	4 3/4 (120)	6 (150)	9 3/4 (248)	102,5 (661)
04(100)	5 (125)	3 3/4 (95)	3 3/4 (95)	15 1/4 (390)	11 (280)	1 1/8 (29)	4 3/4 (120)	6 (150)	9 5/8 (244)	102,5 (661)
05(125)	5 (125)	3 3/4 (95)	--	15 1/4 (390)	11 (280)	1 1/8 (29)	6 1/4 (160)	6 7/8 (175)	10 (254)	102,5 (661)
06(150)	5 (125)	3 3/4 (95)	--	15 1/4 (390)	11 (280)	1 1/8 (29)	6 1/4 (160)	6 7/8 (175)	7 3/4 (195)	102,5 (661)
**08(200)-16, **10(250)-16	6 (152)	5 (127)	--	16 (405)	12 1/2 (320)	1 1/8 (29)	--	--	--	102,5(661) 122,5(790)

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDĖTIS:

„Duco“ ketaus korpusas su kombinuotu sandarinimo spausduku ir žvyro sulaikikliu bei polietileno kupolu.

PASTABA: Kupolo aukštis yra 8 1/4" (210) kupolui su 122,5 kv. colių laisvu plotu; jis standartinėje komplektacijoje yra pagamintas iš ketaus ir nėra siūlomas iš polietileno.

PASTABA: Skaičiai skliaustuose nurodyti milimetrais.

1-13-24 Patikslintos papildomos medžiagos

AB 9-20-24 Patikslinta lentelė

AA 3-25-24 Patikslinti variantai, pav. pasirinkimai.

1-8-24 Patikslintos papildomos medžiagos

VARIANTAI:

Išsiptimo jungtis (nurodykite pav. 1710) (tik pav. 1010)

Pratęsimas (nurodykite aukštį) -E

„L“ formos tvirtinimo spausdukas po

deniu – CL L T tik techninio

aptarnavimo svoris

Tik 02 (50), 03 (75) ir 04 (100) dydžiai

(tik pav. 1010)

LXH „Speedi-Set“ Ypač didelės apkrovos

Tik 02 (50), 03 (75) ir 04 (100) dydžiai

(tik pav. 1010)

„NO-HUB“ adapteris (nurodykite pav. 2646Y)

(tik pav. 1020)

Antrinis sandarinimo spausdukas –



C2 Surinkimo talpykla – R

Pagrindo spausdukas – C

Vandalizmo atsparus kupolas – U

Nerūdijančio plieno tinklėlis višų kupolo – SSM

Stogo dangos plokštė – RDP

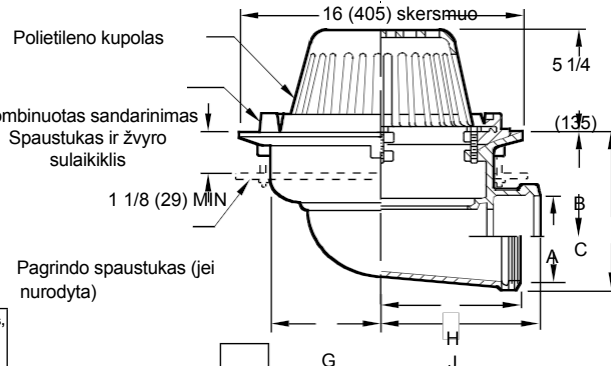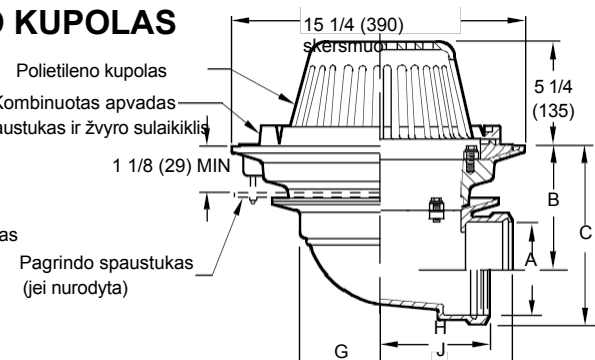

(ŠONINIS IŠĖJIMAS)

A DYDIS	02 (50)	03 (75)	04 (100)	05 (125)	06 (150)
B	6 7/8 (175)	6 3/8 (162)	5 7/8 (149)	5 (125)	4 1/2 (115)
C	8 5/8 (219)	8 3/4 (220)	8 3/4 (220)	8 1/2 (215)	8 1/2 (215)

PASIRINKTINĖS MEDŽIAGOS:

- ▲▲Aluminių kupolas – AD▲
- Ketaus kupolas – CID
- ▲Cinkuotas ketaus kupolas – CIDG
- Cinkuotas ketaus korpusas ir apvadas – G
- ▲Neapdorotas bronzinis kupolas – RBD
- Nerūdijančio plieno (nurodyti pav. 9780)
- didelio pralaidumo apvadas ir polietileno kupolas – HFP
- Didelio srauto apvadas ir vandalizmo atsparus polietileno kupolas – HFPU

▲▲Pasirenkamų kupolų laisvas plotas yra toks:

Kupolo medžiaga 02–06 ir 08–16 išėjimai

Aluminis	98 (632)
Ketaus	80 (516)
Bronza	95 (613)



ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov

1010, 1020

D



JAY R. SMITH MFG. CO.®
MORRIS GROUP INTERNATIONAL NARYS
PAŠTO DEŽUTĖ 3237
MONTGOMERY, ALABAMA 36109-0237 (JAV)
TEL.: 334-277-8520 FAKSAS: 888-377-7818 www.jrsmith.com



VIETA

BRĖŽINIO NUMERIS

S1010 (galinis lapas)

DYDĮ

S

MASTELI

S:

NĖRA

DATA:

3-13-13

PATVIRTINO:

CL

PATIKRINO:

CL


PIEŠĖ:

TBW

1010 (galinis lapas)

BENDROS PASKIRTIES STOGO NUOTEKŲ DRENAŽAS

Laisvas plotas
228 kv. colių
(1471 kv. cm)

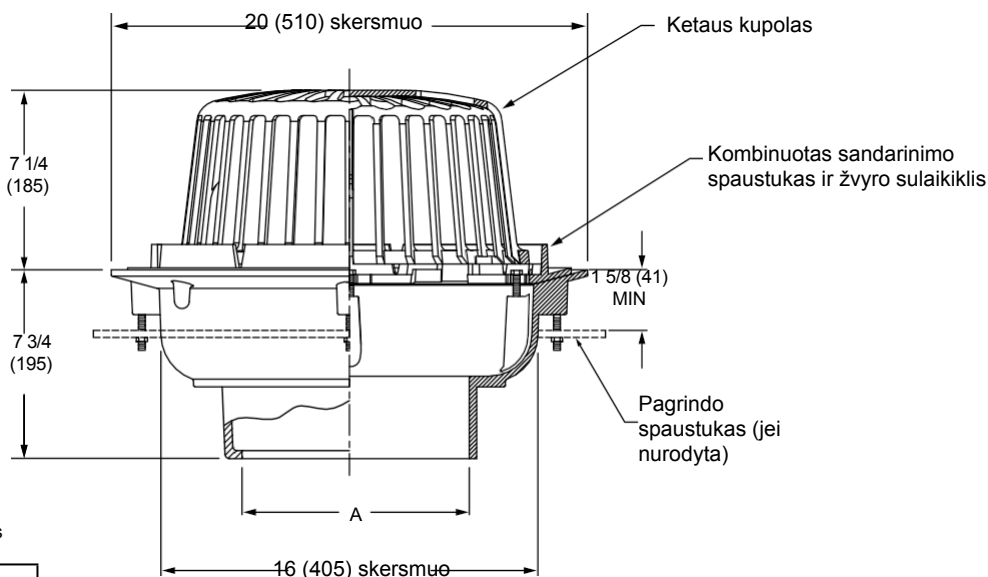

rekomenduojamas denio angos dydis

be priesagos - R	18 3/4 (475) skersmuo
su priesaga -R	21 (535) skersmuo

A (VAMZDŽIO SKERSMUO) = 08 (200), 10 (250) arba *12 (305)
*12(305) išėjimo dydis prieinamas tik be jungties versijoje.

☐	FIG.1010C	IŠĖJIMO ANGA
☐	FIG.1010Y	IŠĖJIMAS BE STOVĖLIO
☐	FIG.1010T	IŠĖJIMAS SU SREGŲ

STANDARTINĖ KOMPLEKTAVIMO SUDETIS:

„Duco“ ketaus korpusas su kombinuotu sandarinimo spaustuku ir žvyro sulaikikliu bei ketaus kupolu.

VARIANTAI:

☐	Pratęsimas (nurodykite aukštį) – E
☐	Antrinis sandarinimo spaustukas – C2
☐	Surinkimo talpykla – R
☐	Pagrindo spaustukas – C
☐	„L“ formos tvirtinimo elementas po stogu –
☐	CL Vandalizmo atsparus kupolas – U
☐	Nerūdijančio plieno tinklėlis virš kupolo –
☐	SSM Stogo dangos plokštė – RDP

PASIRINKTINĖS MEDŽIAGOS:

☐	Aluminio kupolas – AD Cinkuotas
☐	ketus – G Tik cinkuoto ketaus
☐	kupolas – CIDG

D 3-25-24 Patikslintos variacijos
CL C 7-18-23 Pašalinta funkcija, pakeistas B.S. HS
CL B 7-30-19 Pašalinta PASTABA

2015 m. rugpjūčio 3 d.

PAVYZDŽIO NUMERIS	A	HS	MW	CL	ARD. AUTORIAUS SVORIS (SVARAI)	1010
REV.	DATA	APRAŠYMAS	AUTORIUS			
		srautą TBW BW	Pridėta pastaba apie			

PASTABA: Skaičiai skliaustuose nurodyti milimetrais.



ĮSPĖJIMAS: Vėžys ir reprodukcinė žala – www.P65Warnings.ca.gov